



**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Ljubljana  
Oddelek za okolje

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA  
OBČINE MEDVODE**

januar 2019

219232-IMI-1-1

Ljubljana, FEBRUAR 2019





**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Ljubljana  
Oddelek za okolje

Št. poročila: 219232-IMI-1-1

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA  
OBCINE MEDVODE**

januar 2019

Ljubljana, FEBRUAR 2019

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar. Obdelave podatkov, postopki zagotavljanja skladnosti in poročilo so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2019

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.  
Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

**PODATKI O POROČILU:**

**Naročnik:** Občina Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 MEDVODE

**Št. pogodbe:**

**Odgovorna oseba naročnika:** g. Nejc SMOLE

**Št. delovnega naloga:** 219 232

**Št. poročila:** 219232-IMI-1-1

**Naslov poročila:** Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema občine  
Medvode

**Izvajalec:** Elektroinštitut Milan Vidmar  
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

**Poročilo izdelal-i:** Petra Dolšak, mag. ekol.  
Tine GORJUP, rač. teh.

**Datum izdelave:** FEBRUAR 2019

<b>Seznam prejemnikov poročila:</b>	Občina Medvode	1 x cd
	Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv	1 x tiskana verzija
		1 x tiskana verzija

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

~~EIMV~~

## **KAZALO VSEBINE**

<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>VPOGLED V SISTEM MERITEV V OBČINI MEDVODE</b>	<b>9</b>
2.1	LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	9
2.2	POVEZETK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA	10
2.3	ZAKONODAJA	11
2.4	NADZOR SKLADNOSTI MERITEV	11
2.5	PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI	13
<b>3</b>	<b>REZULTATI MERITEV</b>	<b>15</b>
3.1	VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI	15
3.2	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA	16
3.2.1	Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH	16
3.2.2	Prašni delci: PM <sub>10</sub>	31
3.3	METEOROLOŠKE MERITVE	34
3.3.1	Pregled temperature	34
3.3.2	Pregled hitrosti in smeri vetra	36
<b>4</b>	<b>ZAKLJUČEK</b>	<b>39</b>

~~EIMV~~

## 1 UVOD

Vnosi različnih plinov v zrak zaradi naravnih pojavov ali naših dejavnosti spremenijo naravno ravnotežje snovi in aerosolov v zraku. Narava je posebej občutljiva na vnose različnih plinov in aerosolov v najnižji plasti troposfere in sicer ob površju zemlje. Čeprav so vnesene količine v primerjavi s celotno količino zraka lahko zelo majhne, se zaradi različnih dejavnikov lahko krajevno ali regionalno pojavijo povečane količine posameznih onesnaževal zraka.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78%) in kisik (21%), preostalo pa so vsi ostali plini med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida le okrog 0,035%. Tak zrak pojmemojemo kot čist zrak. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku oziroma aerosoli.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezno spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko se zato lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanjega zraka.

Občina Medvode se je z namenom spremljanja parametrov kakovosti zraka odločila vzpostaviti merilni sistem kakovosti zraka in s tem zagotoviti redni nadzor in obveščanje javnosti o koncentracijah spojin PAH. V letošnjem letu bo ta sistem nadgrajen z opremo za spremljanje prašnih delcev aerobnega premra do 10 mikrometrov.

### Poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnažilih, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;

Sprotne vrednosti koncentracij PAH in PM<sub>10</sub> v zunanjem zraku in meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani občine Medvode [<http://www.medvode.okolje.info/>].



## 2 VPOGLED V SISTEM MERITEV V OBČINI MEDVODE

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju, torej so sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnašanje v atmosferi ter njihov vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledično na družbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z efektivno zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem *Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami)* v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja, kar je ena izmed nalog AMP Medvode.

### 2.1 LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških parametrov kot so vertikalni profil vetra in temperature, smer in hitrost vetra, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količino padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko emisije potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.



Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

## 2.2 POVEZETK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA

Občina se je na podlagi predhodnih meritev odločila vzpostaviti trajne meritve PAH.

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tolpe sanitarno vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Zato se je občina Medvode odločila nadgraditi AMP z meritvami PM<sub>10</sub>.

Literatura navaja posledice teh snovi v zunanjem zraku:

ONESNAŽEVALO IN VIRI	VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO
<b>Policiklični aromatski ogljikovodik (PAH)</b> so ogljikovodiki - organske spojine, ki vsebujejo samo ogljik in vodik - sestavljeni so iz večih aromatičnih obročev (organski obroči, v katerih se elektroni delokalizirajo).	
<b>1. Benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)</b> je pri sobni temperaturi hlapna organska spojina brez barve, ki se nahaja v naftnih derivatih. Pomemben vir pa je tudi petrokemična industrija in različni procesi izgorevanja.	Benzen je rakotvorna snov in sodi v prvo skupino rakotvornih snovi po klasifikaciji Mednarodne Agencije za Raziskavo Rakotvornih Snovi.
<b>2. Toluen (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>)</b> je derivat benzena. Je bistra, vodi netopna tekočina z značilnim aromatskim vonjem ter se uporablja v industriji za sintezo drugih spojin.	Ima akutne in kronične učinke na centralni živčni sistem. Povzroči lahko tudi počasnejši razvoj človeškega telesa in ima vplive na razmnoževanje.  Spada v skupino onesnaževal, ki povzročajo nastanek smoga.
<b>3. Meta &amp; Para ksilen; Orto ksilen</b> Ksilen ima tri izomere dimetilbenzena. Izomere razlikujemo z označb orto, meta in para, ki določajo, na kateri C-atom (benzenovega obroča) je vezan. Uporablja se v kemični industriji kot topilo, predvsem pri proizvodnji plastenki in poliestra oblačil.	Krajša izpostavljenost ksilenu povzroča draženje kože, oči, nosu in grla. V zadostnih količinah ima vpliv na centralni živčni sistem. Dolgotrajna izpostavljenost pa ima vpliv na živčni sistem.
<b>4. Etilbenzen</b> Glavni vir je naftna industrija in uporaba nafte. Je zelo volatilna spojina in se jo v večini pričakuje v zraku.	Meja toksičnosti etilbenzena je zelo nizka. V človeku se nalaga v maščobi in se izloča z urinom.
<b>Delci PM<sub>10</sub></b> So sestavljeni iz različnih organskih in anorganskih snovi, pretežno pa iz žvepla, nitrata, amonijaka, črnega ogljika, mineralov in vode. Lahko so primarnega ali sekundarnega izvora (tvorijo se pri kemijski reakciji drugih škodljivih snovi v zraku, kot SO <sub>2</sub> ali NO <sub>2</sub> ). Glavni vir je izgorevanje pri transportu, kuriščih in industriji. Naravni viri vključujejo prah, ki ga prenaša veter, morska sol, cvetni prah in talni delci.	PM <sub>10</sub> delci prizadenejo največ ljudi v primerjavi z drugimi onesnaževali. Zaradi njihove velikosti lahko penetrirajo globoko v pljuča. Povečujejo umrljivost in obolenost za boleznimi dihal in kardiovaskularnih bolezni.  Črni ogljik, ki je najmanjši del prašnih delcev, vpliva na spremembo podnebja. Sekundarni PM vsebujejo sulfat, nitrat in amonij, tvorjen iz SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> in NH <sub>3</sub> , ki so glavni nosilci zakisljevanja in evtrofikacije.



## 2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka. Se dane pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjši industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisani v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: *Uredbi o kakovosti zunanjega zraka* (Ur. I. RS št. 9/11 in 8/15) in *Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka* (Ur. I. RS, št. 55/11 s spremembami). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi *Zakona o varstvu okolja* (ZVO, Ur. I. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. I. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi *Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja* (Ur. I. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. I. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. I. RS, št. 9/11 s spremembami), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

Mejne vrednosti za delce PM<sub>10</sub>:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Priporočila po WHO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	50
Koledarsko leto	40	20

Mejne vrednosti za benzen:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Priporočila po WHO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
Koledarsko leto	5	Je karcogen, zato ga WHO v ozračju odsvetuje

## 2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV

Izkazan je nadzor nad stanjem merilne opreme, ki je vključena v analizo in posege na njej, med katere sodijo kalibracije, vzdrževanja, servisni posegi in zamenjave. Smatra se, da je obratovalni monitoring ustrezne kakovosti, če:


- je skladen s priloga 1 *Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka* (Ur. I. RS št.: 55/2011 s spremembami) zagotovljena 90% razpoložljivost;
- je zagotovljena stabilnost ničelne in referenčne točke;
- so zagotovljene uspešne dvotočkovne kalibracije in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi možnosti kasnejše medsebojne primerjave merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in vzpostavljen sistem, nista unikatna ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To določata prva dva nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. Nivoja skladnosti 3. in 4. se osredotočata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspešno prestanejo 3. nivo nadzora skladnosti prestavljajo izmerjene vrednosti. Te se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo

status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspešno prestanejo ta nivo skladnosti so merilni rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami standarda ISO/IEC 17025.

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

- prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustreza zahtevam referenčnih metod za merjenje koncentracij onesnažil v zunanjem zraku,
- drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustrezost sistema vzorčenja, sistema za zajem podatkov, pogojev okolja, program rednih pregledov in vzdrževanja,
- tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev, izpolnjevanja zahtev glede razpoložljivosti meritev
- četrти nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statistična analiza izmerjenih vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.

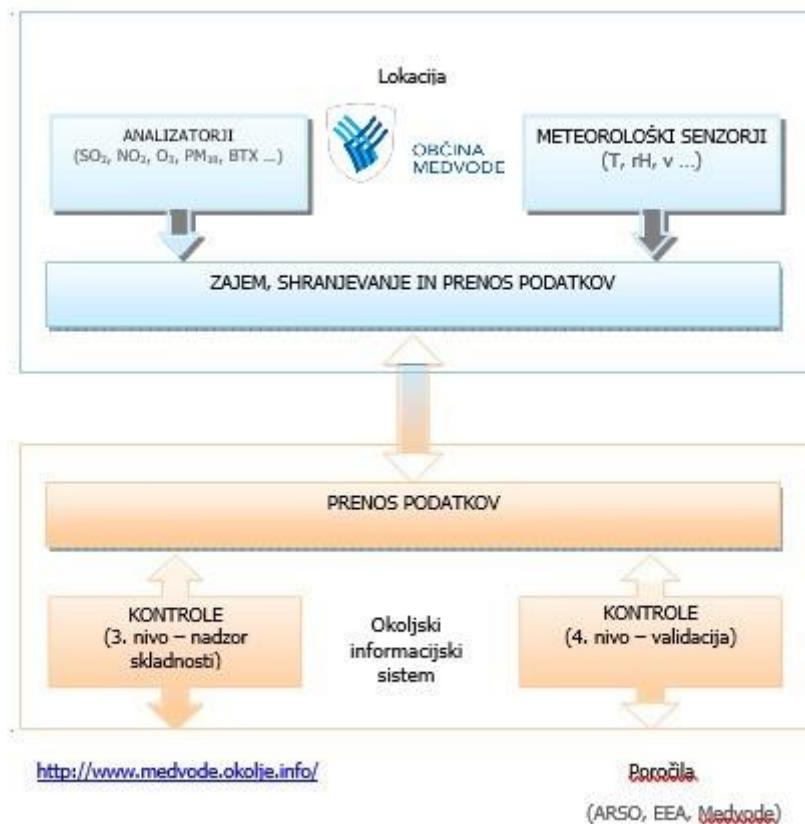

Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem informacijskem sistemu

## 2.5 PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI

Z avtomatsko merilno postajo, ki je v lasti občine Medvode, upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar Ljubljana, Hajdrihova ulica 2. Merjenje in zagotavljanje kakovosti le-teh izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, ki prav tako izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrjuje njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
<b>AMP Medvode</b>	346 m	474584	100891



Slika: Lokacija AMP Medvode (Vir: Google Earth, 2018)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravlja po naslednji standardni preskusni metodi:

- SIST EN 16450:2017 - Zunanji zrak - Avtomatski merilni sistemi za merjenje koncentracije delcev ( $PM_{10}$ ;  $PM_{2,5}$ )
- SIST EN 14662-3:2016 – Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije benzena – 3. del: Avtomatsko vzorčenje s prečrpavanjem in določanje s plinsko kromatografijo na kraju samem (in situ).

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Merjeni parametri kakovosti zraka					
	Benzén	Toluen	M&P ksilen	Etilbenzen	O-ksilen	PM <sub>10</sub>
<b>AMP Medvode</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.I. RS, št. 55/11 s spremembami).

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloških parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Meteorološki parametri	
	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra
<b>AMP Medvode</b>	✓	✓

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.

### 3 REZULTATI MERITEV

V tem poglavju so najprej predstavljena vzdrževalna dela in testi, ki so bili narejeni v prejšnjem mesecu na merilnikih in merilni postaji. Za vzpostavitev merilnega sistema, ki je verodostojen je spremljanje stanja in vzdrževanja merilnika nujno. S tem se namreč zadosti osnovnim kriterijem za zagotavljanje skladnosti meritev.

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, nato je podana frekvenčna tabela razporeditve koncentracij, grafa urnih in dnevnih vrednosti ter pregled koncentracij skozi leto. Na koncu sta podani še roža vetrov (levo) in roža onesnaženja (desno).

#### 3.1 VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI

Merilno mesto Medvode je opremljeno za trajen monitoring kakovosti zunanjega zraka. Merilno mesto je v lasti občine Medvode, z njim pa upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar. Merilno mesto ima ustrezeno električno instalacijo, je klimatizirano in opremljeno s komunikacijsko opremo, ki omogoča stalno povezavo avtomatskih postaj z internim informacijskim sistemom. V njem je nameščena merilna oprema, ki se uporablja za nadzor kakovosti zraka v občini Medvode. Tehnični podatki merilnikov, ki so locirani na merilnem mestu so opisani v nadaljevanju.

Naziv	Proizvajalec	Model	Serijska številka	Merilno območje	Ločljivost	Merilni princip
Merilnik PAH	mlu-recordum	airmoBTX 31022	25180511	3.25 to 3,250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 1,000 ppb 0.32 to 325 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 100 ppb 0.03 to 32.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 10 ppb	< 0.3 % čez 48 h (retencijski čas) < 2 % čez 48 h na 1 ppb)	Plinska kromatografija
Merilnik prašnih delcev	Grimm	EDM 180	18A13049	Od 0.1 do 10,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm 3 \%$	Spektrometrija
Merilnika smeri in hitrosti vetra ter temperature zraka	METEK	USA-1	-	Od 0 do 60 m/s Od -40 do + 70 °C	0.1 m/s / 2° ali 2 %	Ultrazvok, Uporovni senzor

Za pravilno delovanje merilnikov se morajo izvajati redni testni posegi in vzdrževalna dela. Vsi posegi, ki so bili narejeni v mescu januarju 2019 so prikazani v spodnji tabeli. V decembru in januarju se je izvedelo naravnavanje merilnika BTX-ov za parametre benzen, toluen in etilksilen. Naravnavanje merilnika je postopek pri katere se koncentracije, ki jih podaja merilnik določi s pomočjo poznane koncentracije v naprej pripravljeni jeklenke iz strani pooblaščenih proizvajalcev plina. Izkazalo se je, da je potrebno vrednosti za parametre benzen, toluen in etilksilen uravnati s pomočjo korekcijskih faktorjev 1.05, 1.26 in 1.55.

Datum	Naziv	Komentar
4.01.2019	BTX	Polnjenje generatorja vodika z deionizirano vodo (3 – 4 dl)
17.01.2019	BTX	Polnjenje generatorja vodika z deionizirano vodo (3 – 4 dl)
24.01.2019	BTX	Naravnavanje merilnika s pomočjo referenčnega plina

## 3.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

V nadaljevanju so predstavljene izmerjene koncentracije onesnažil PAH in PM<sub>10</sub> v mesecu januarju 2019 na merilnem mestu Medvode.

### 3.2.1 Polickični aromatski ogljikovodiki - PAH

- Benzen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih urnih podatkov:	711	95.6%
Maksimalna urna koncentracija:	44.9 µg/m <sup>3</sup>	24.01.2019 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	8.1 µg/m <sup>3</sup>	27.01.2019
Minimalna dnevna koncentracija:	0.4 µg/m <sup>3</sup>	03.01.2019
Srednja koncentracija v obdobju:	3.2 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	9.6 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	2.5 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	260	37	7	23
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	253	36	15	48
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	109	15	6	19
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	63	9	2	6
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	15	2	1	3
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	6	1	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	711	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - benzen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

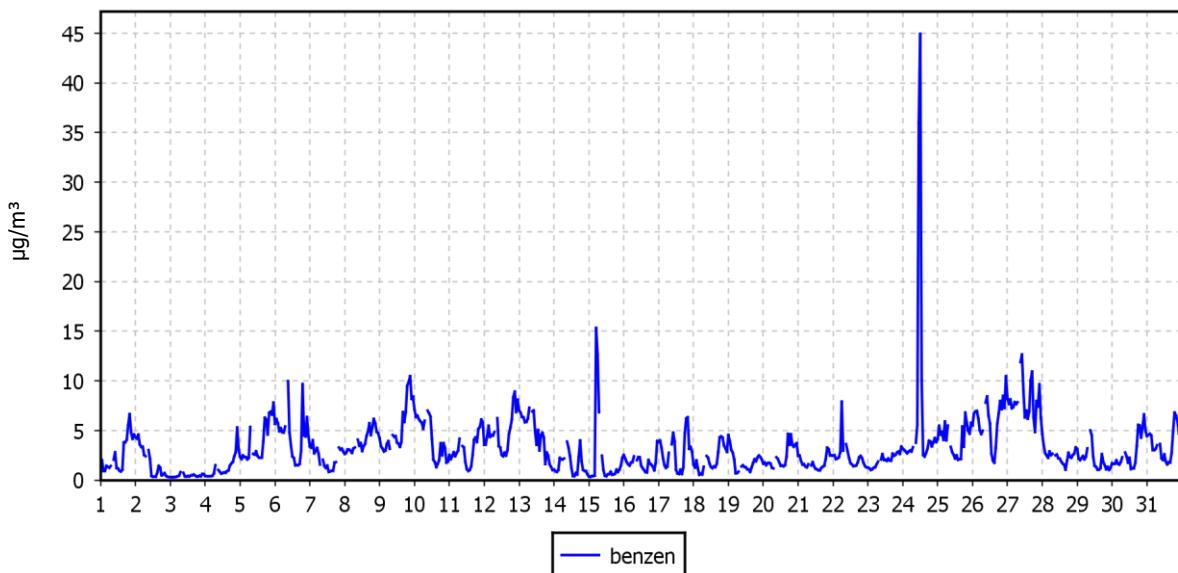**DNEVNE KONCENTRACIJE - benzen**

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.02.2019

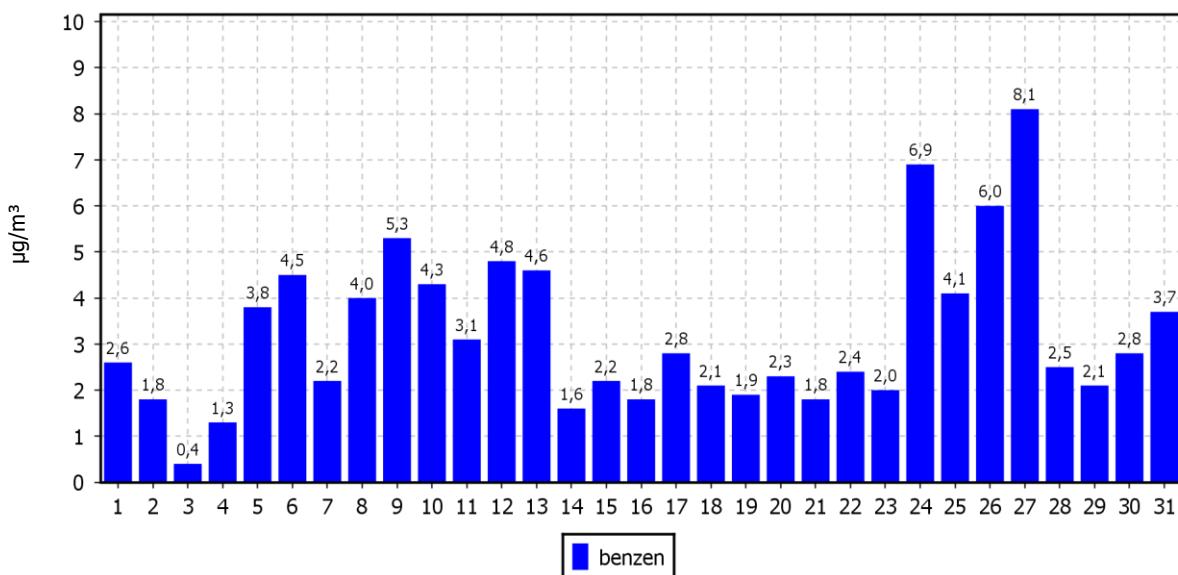

**KONCENTRACIJE - benzen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.01.2020

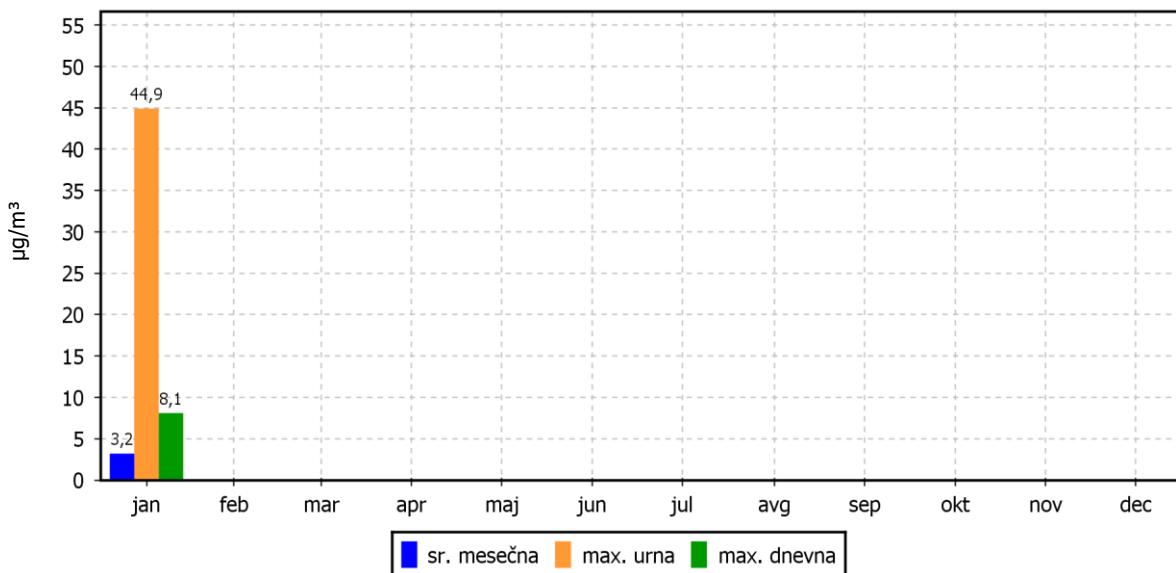**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

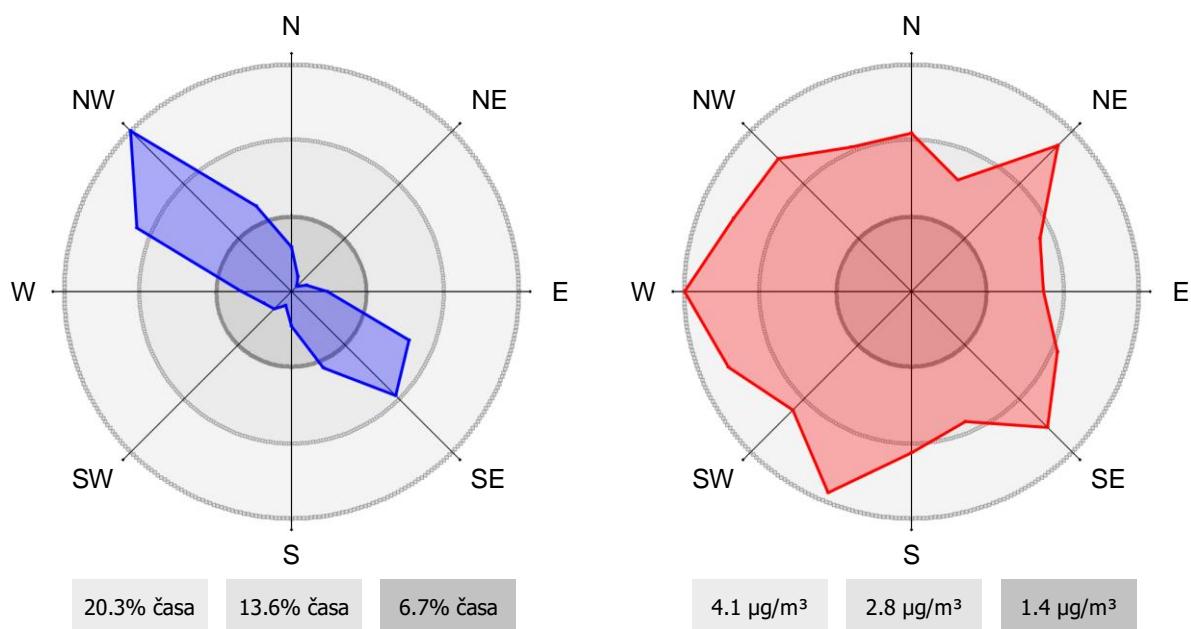

• **toluen**

Lokacija meritev: AMP Medvode  
Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih urnih podatkov:	711	95.6%
Maksimalna urna koncentracija:	169.1 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2019 04:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	41.7 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2019
Minimalna dnevna koncentracija:	0.7 µg/m <sup>3</sup>	03.01.2019
Srednja koncentracija v obdobju:	9.1 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	63.7 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	7.0 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	180	25	2	6
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	171	24	5	16
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	119	17	3	10
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	59	8	7	23
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	26	4	4	13
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	34	5	5	16
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	19	3	1	3
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	13	2	1	3
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	10	1	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	5	1	1	3
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	16	2	1	3
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	15	2	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	6	1	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	8	1	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	5	1	1	3
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	4	1	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m <sup>3</sup>	6	1	0	0
70.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	3	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m <sup>3</sup>	4	1	0	0
90.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
100.0 do 125.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
125.0 do 150.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
150.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
200.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	711	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - toluen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

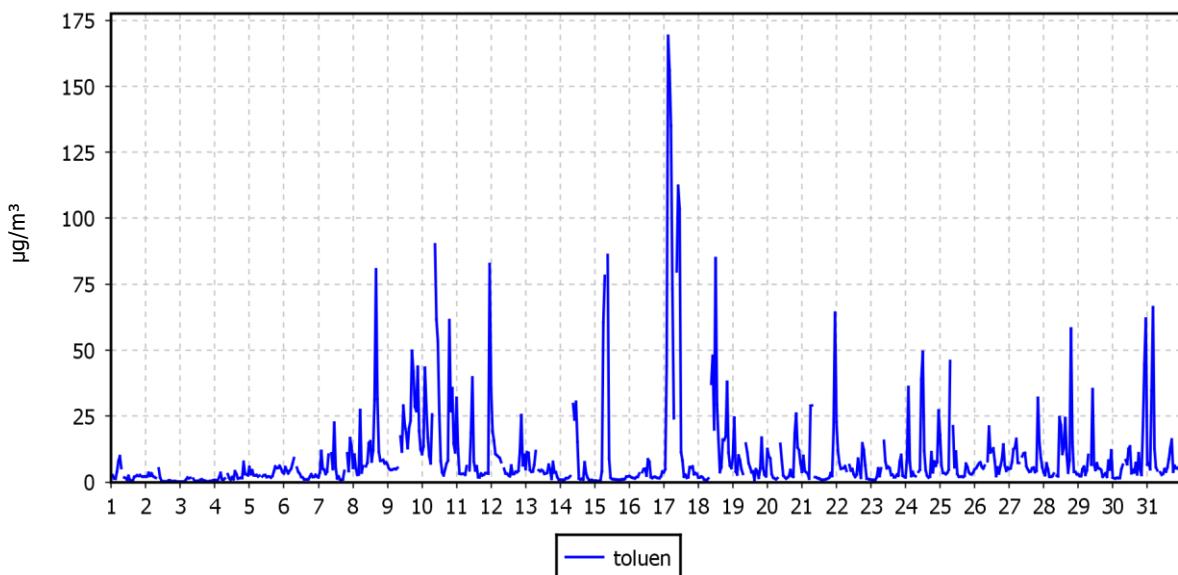**DNEVNE KONCENTRACIJE - toluen**

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.02.2019

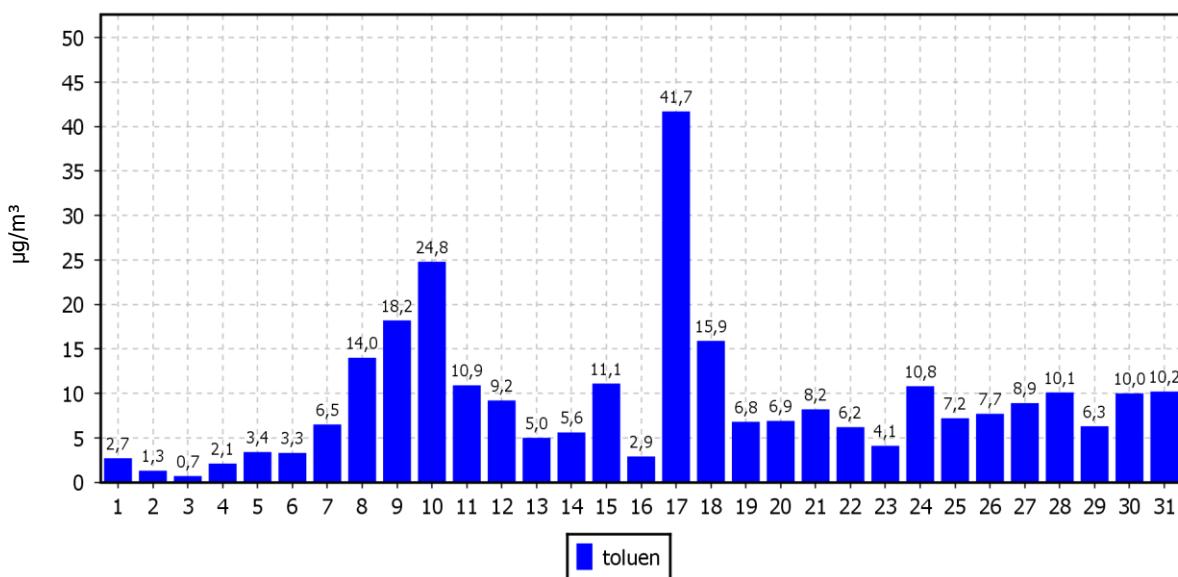

**KONCENTRACIJE - toluen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.01.2020

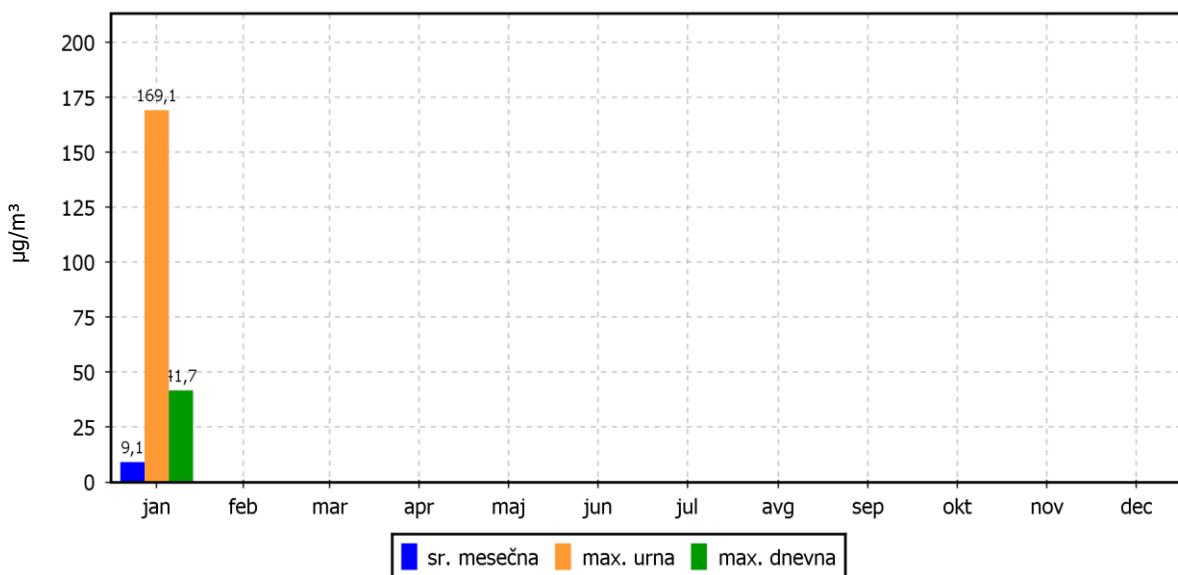**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

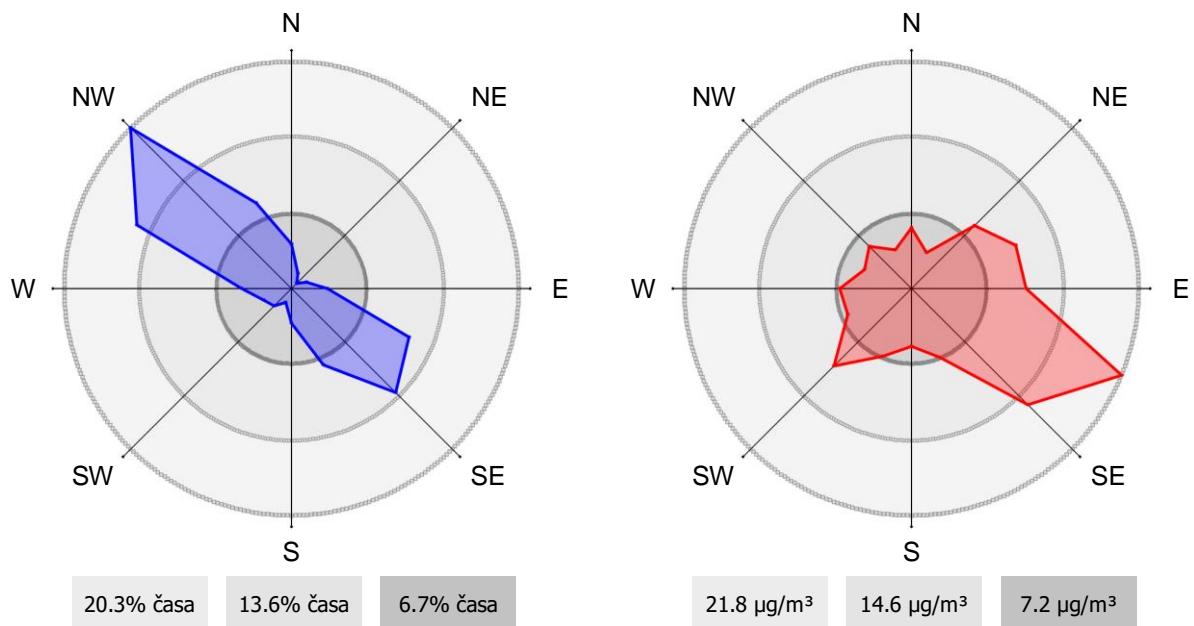

- M & P ksilen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih urnih podatkov:	708	95.2%
Maksimalna urna koncentracija:	27.7 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2019 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	3.7 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2019
Minimalna dnevna koncentracija:	0.1 µg/m <sup>3</sup>	03.01.2019
Srednja koncentracija v obdobju:	1.0 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	3.8 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.9 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	652	92	28	90
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	46	6	3	10
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	5	1	0	0
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
30.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	708	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - M & P ksilen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

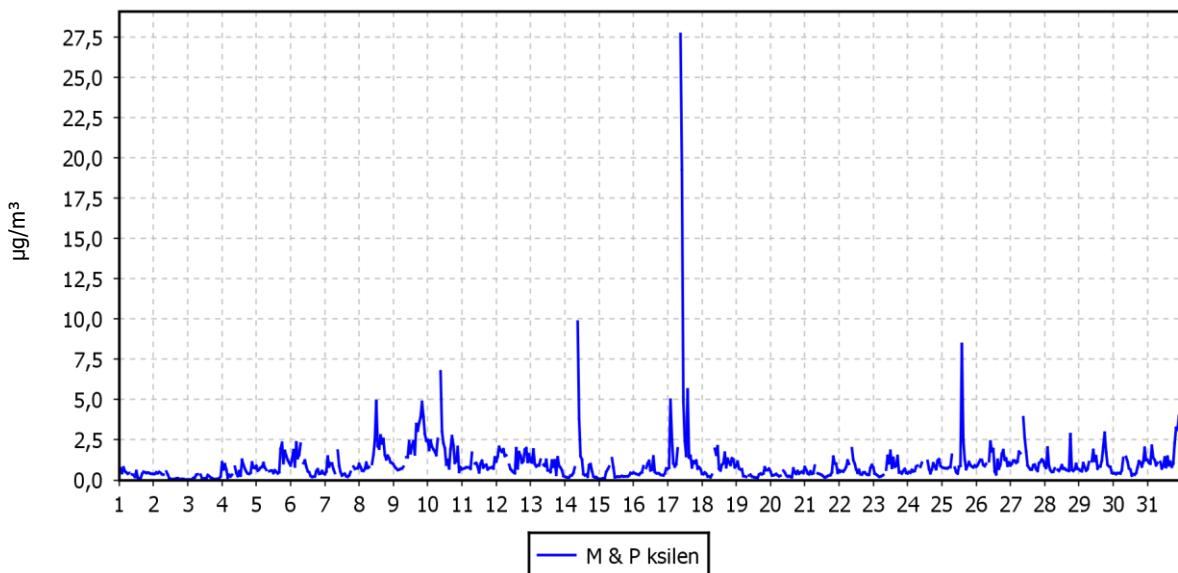**DNEVNE KONCENTRACIJE - M & P ksilen**

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.02.2019

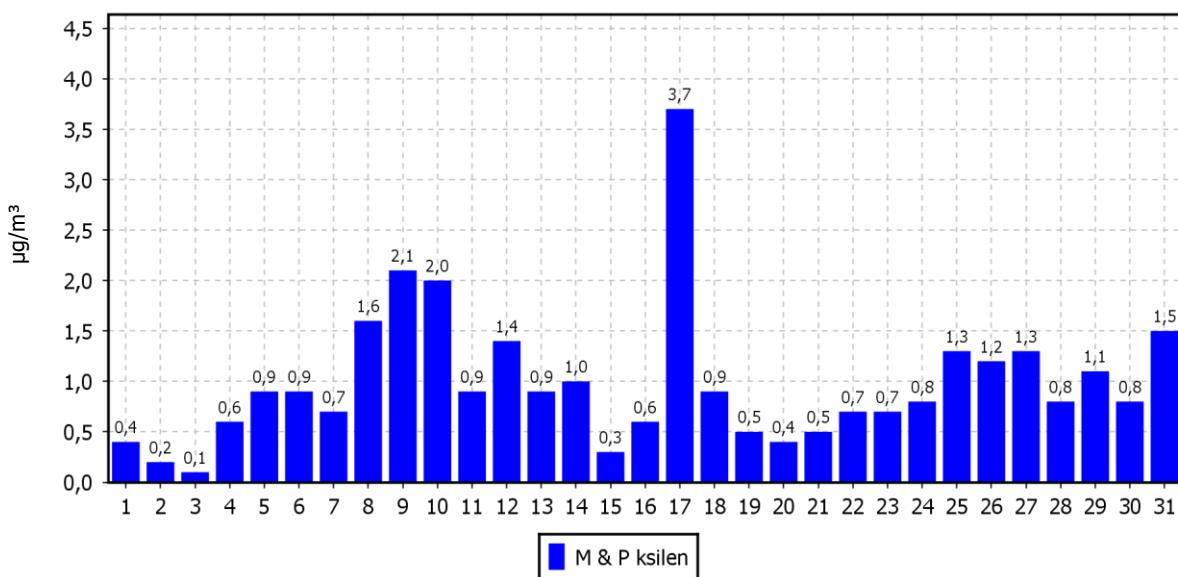

**KONCENTRACIJE - M & P ksilen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.01.2020

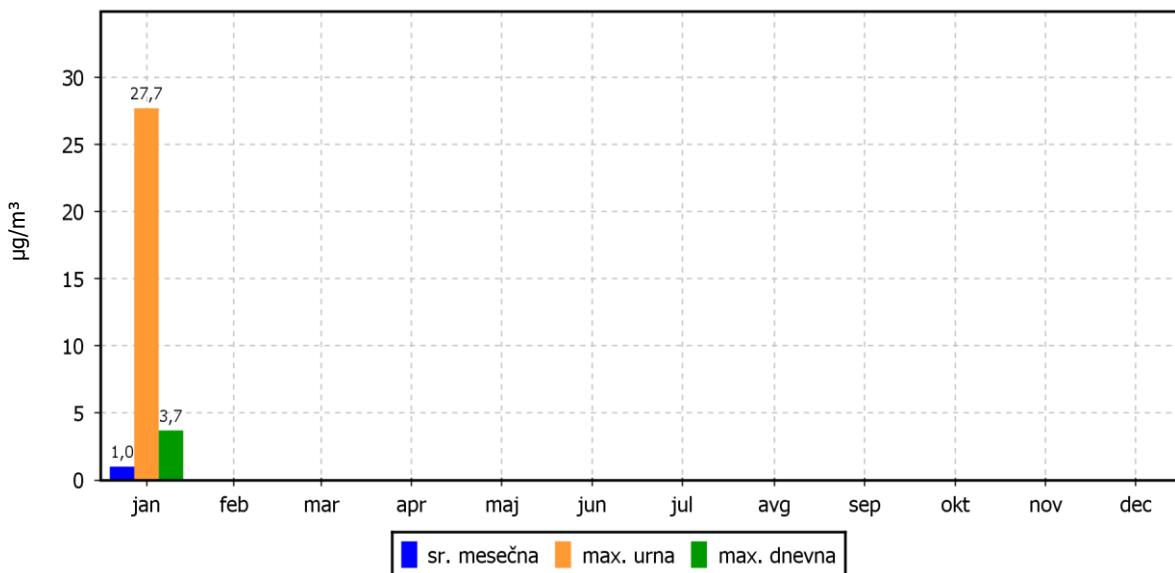**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

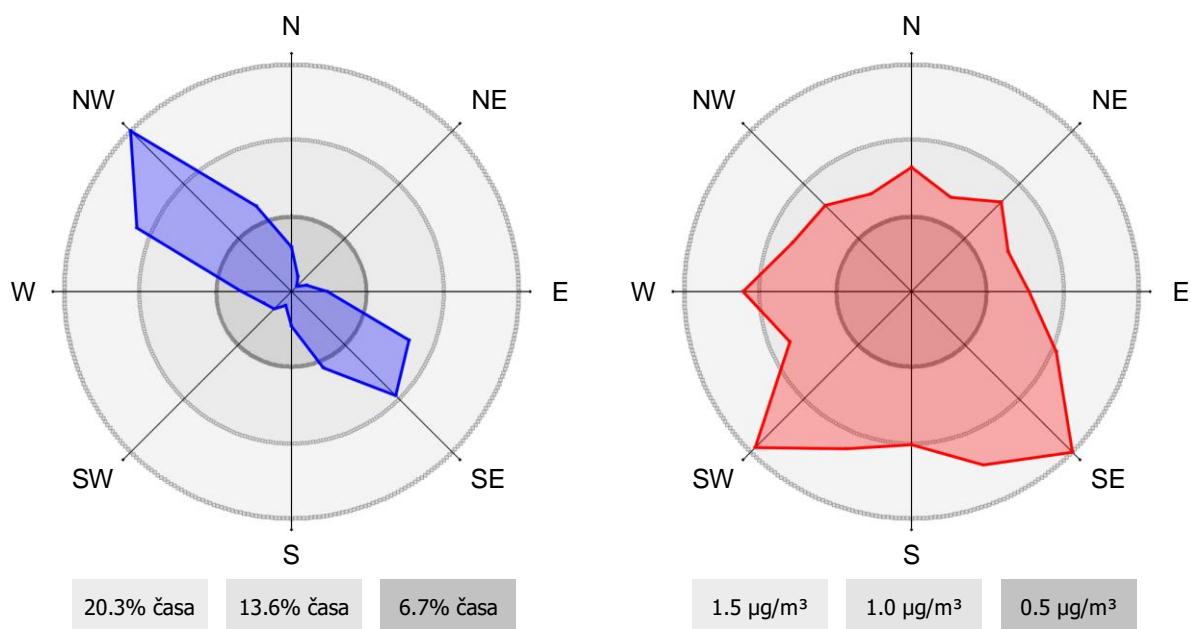

- **etilbenzen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih urnih podatkov:	711	95.6%
Maksimalna urna koncentracija:	40.7 µg/m <sup>3</sup>	24.01.2019 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	3.9 µg/m <sup>3</sup>	24.01.2019
Minimalna dnevna koncentracija:	0.1 µg/m <sup>3</sup>	03.01.2019
Srednja koncentracija v obdobju:	0.8 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	2.3 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.6 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	692	97	29	94
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	13	2	2	6
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
30.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	711	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - etilbenzen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

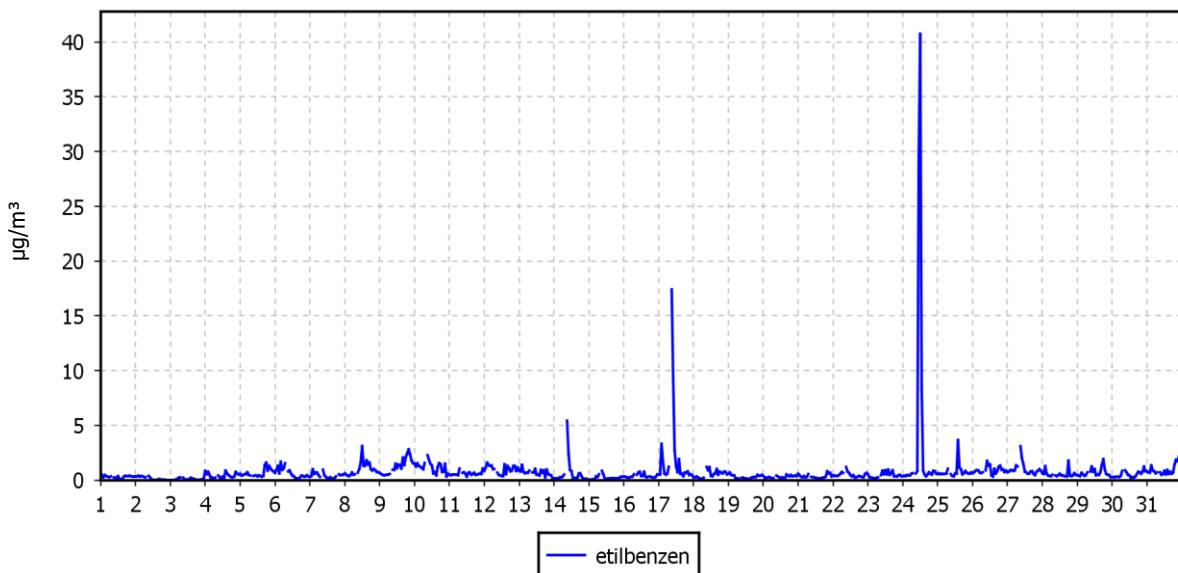**DNEVNE KONCENTRACIJE - etilbenzen**

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.02.2019

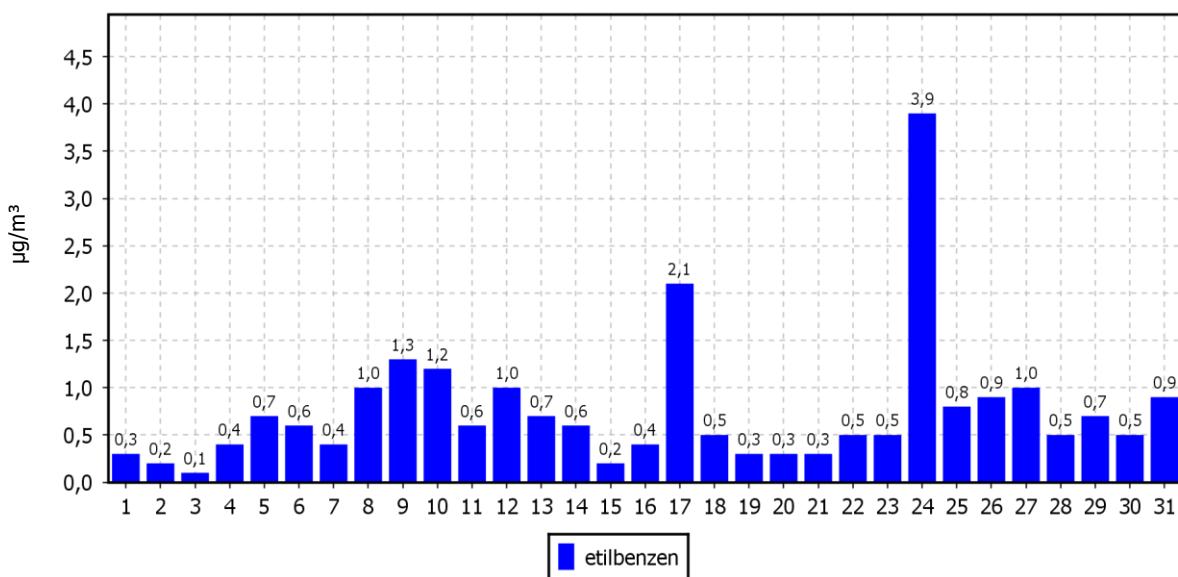

**KONCENTRACIJE - etilbenzen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.01.2020

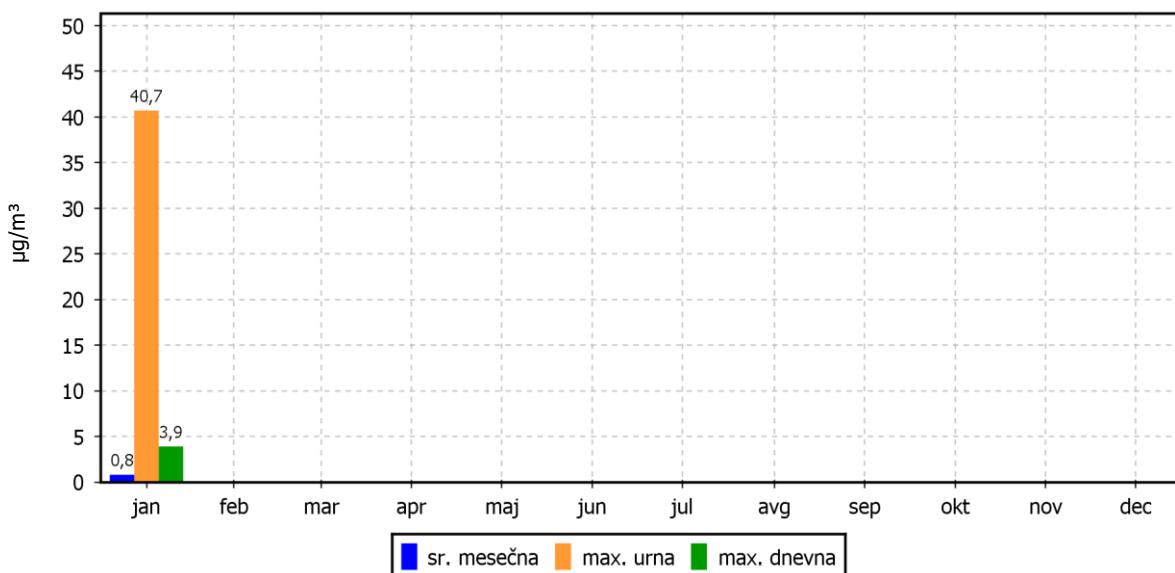**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

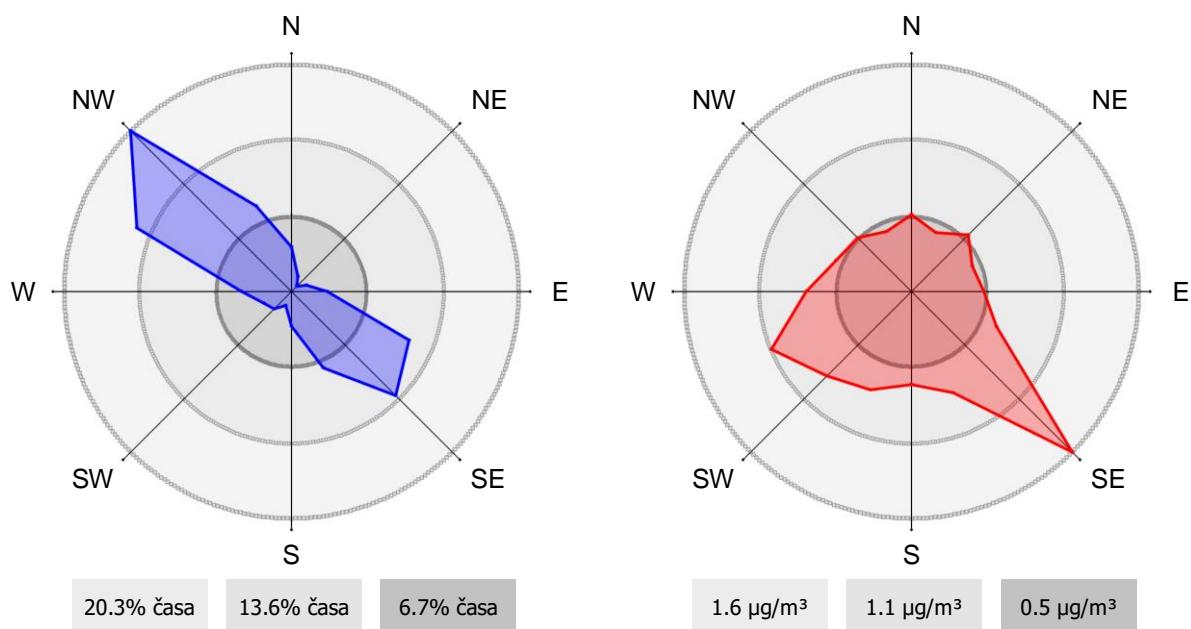

- O-ksilen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih urnih podatkov:	708	95.2%
Maksimalna urna koncentracija:	5.9 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2019 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	1.2 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2019
Minimalna dnevna koncentracija:	0.1 µg/m <sup>3</sup>	03.01.2019
Srednja koncentracija v obdobju:	0.4 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	1.6 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.4 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	700	99	31	100
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	6	1	0	0
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	708	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - O-ksilen**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

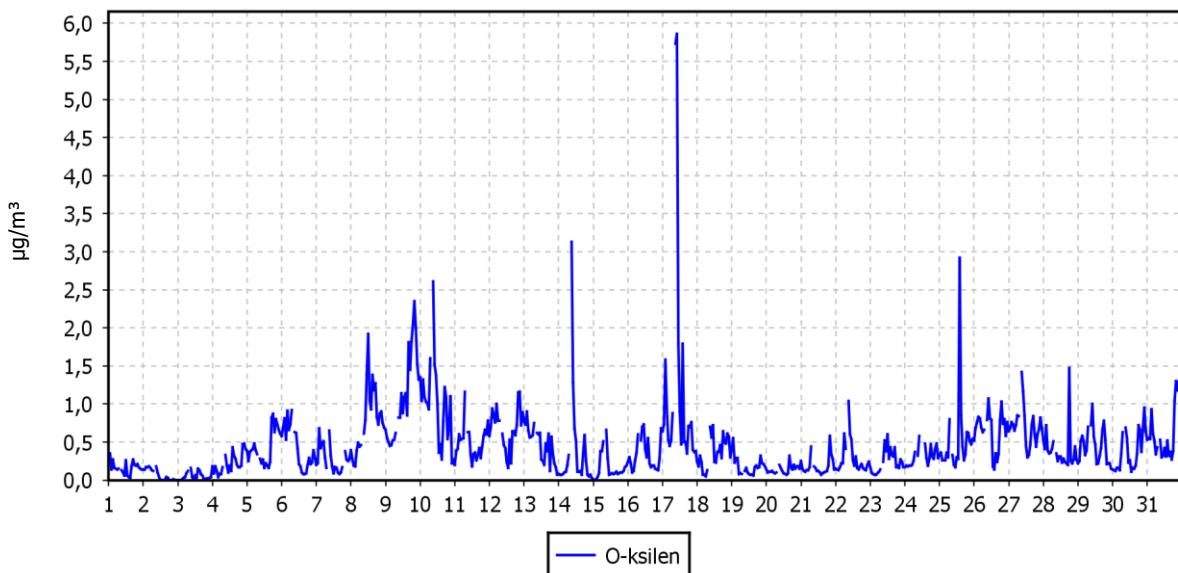**DNEVNE KONCENTRACIJE - O-ksilen**

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.02.2019

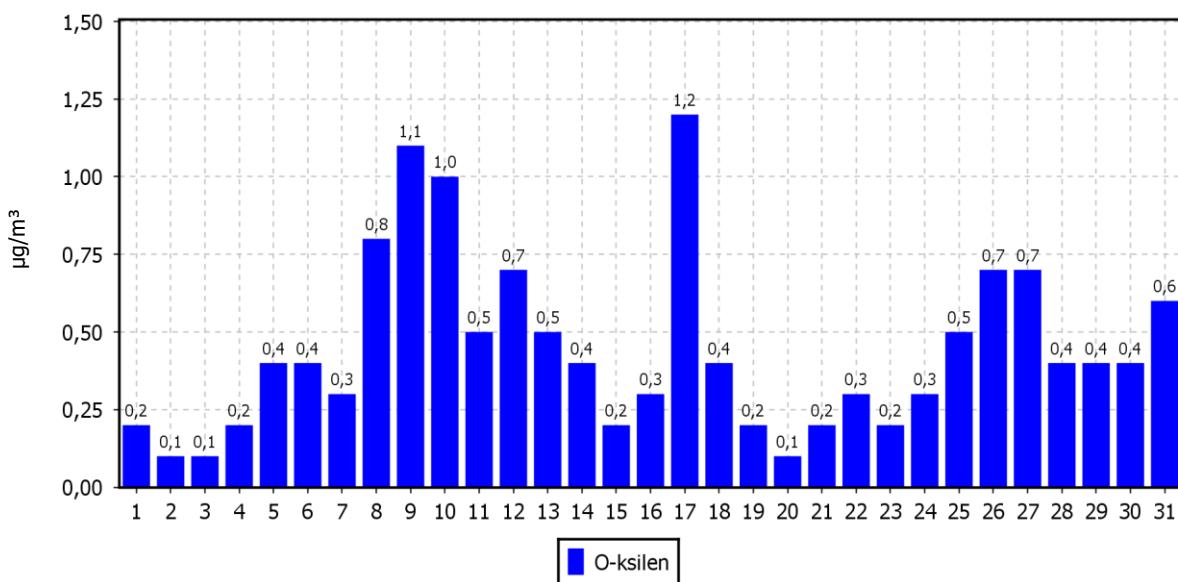

## KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.01.2020

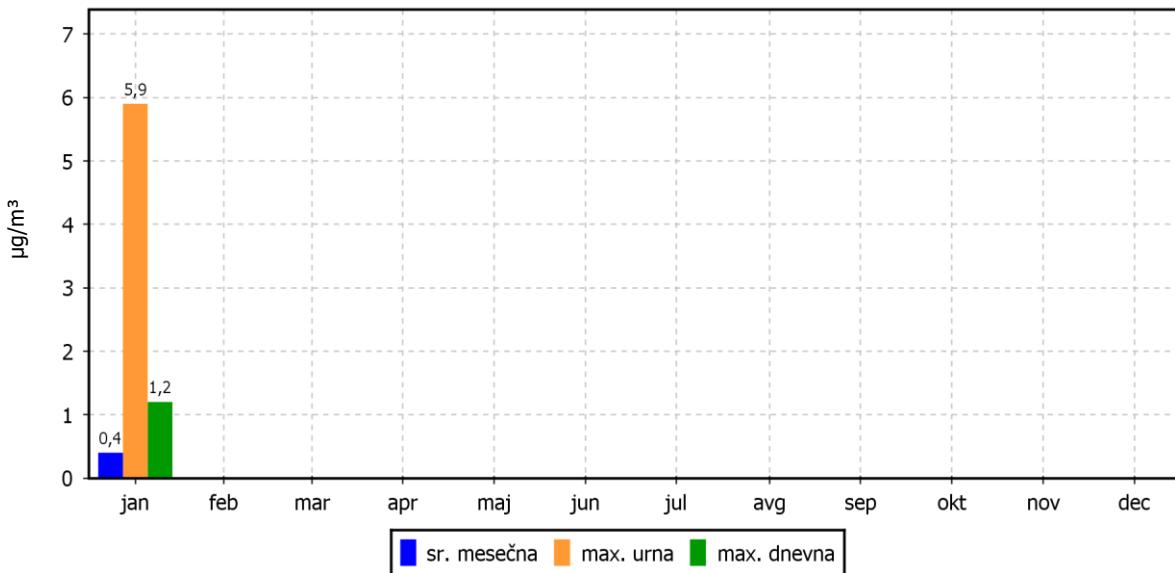

## **ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

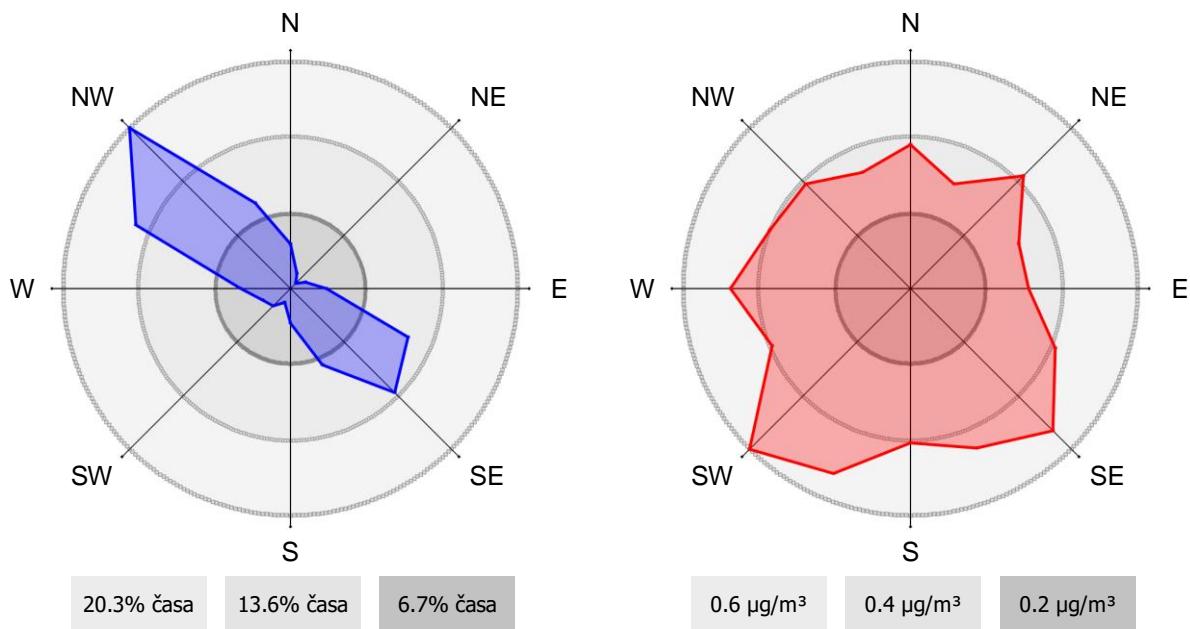

### 3.2.2 Prašni delci: PM<sub>10</sub>

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih urnih podatkov:	710	95%
Maksimalna urna koncentracija:	80 µg/m <sup>3</sup>	27.01.2019 01:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	48 µg/m <sup>3</sup>	25.01.2019
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m <sup>3</sup>	03.01.2019
Srednja koncentracija v obdobju:	31 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	69 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	29 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	59	8	1	3
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	33	5	1	3
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	35	5	1	3
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	72	10	3	10
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	61	9	2	7
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	70	10	7	24
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	80	11	2	7
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	89	13	3	10
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	63	9	8	28
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	48	7	1	3
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	60	8	0	0
60.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	40	6	0	0
80.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
500.0 do 9999.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	710	100	29	100

**URNE KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

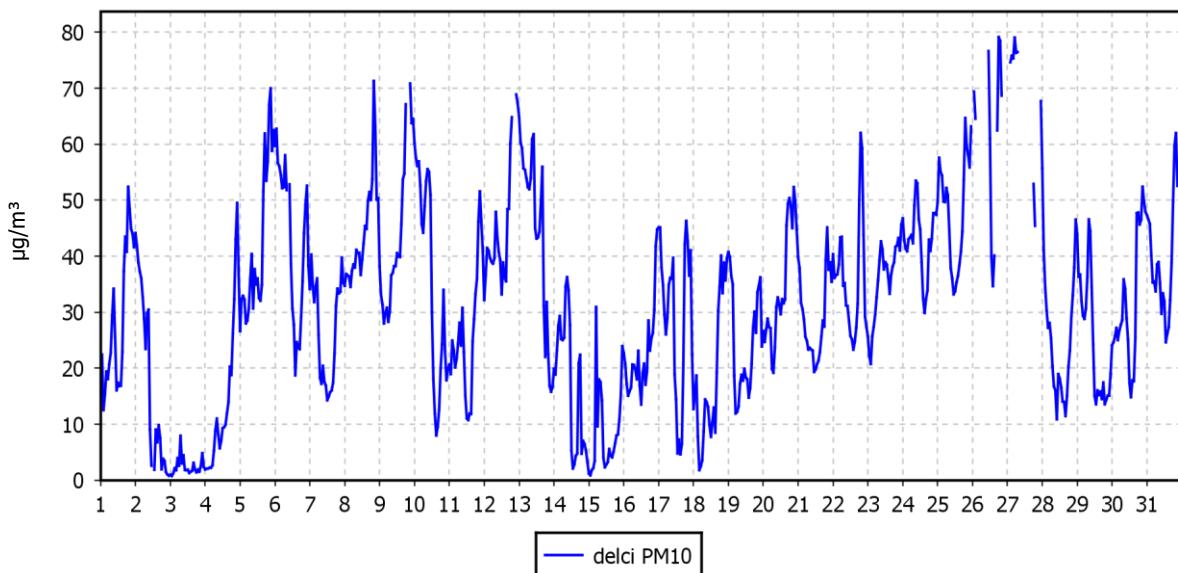**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>**

AMP Medvode


01.01.2019 do 01.02.2019

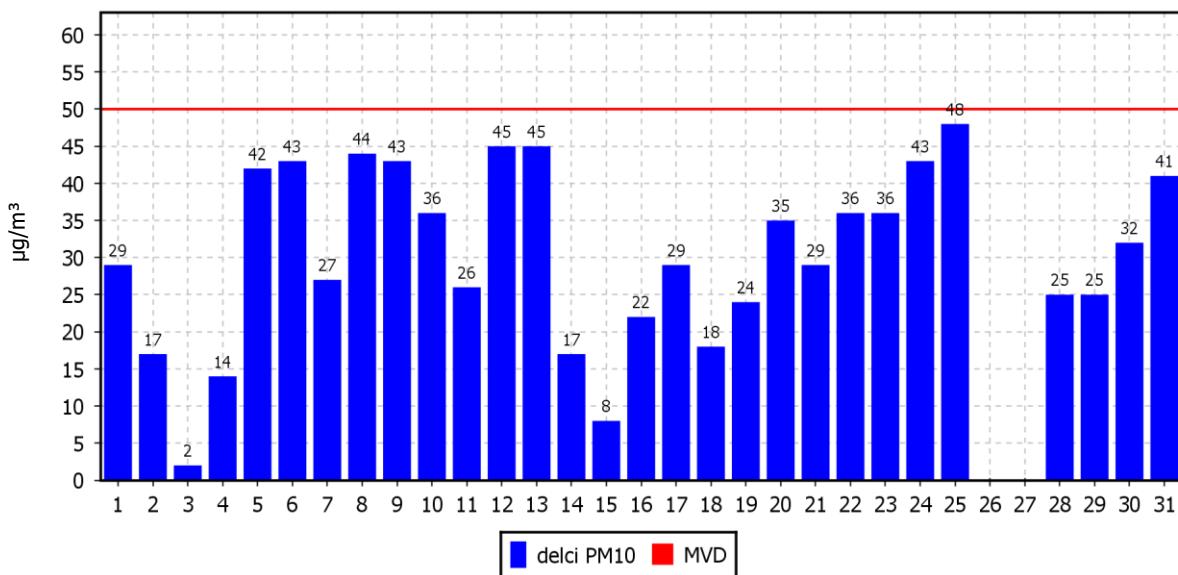

**KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.01.2020

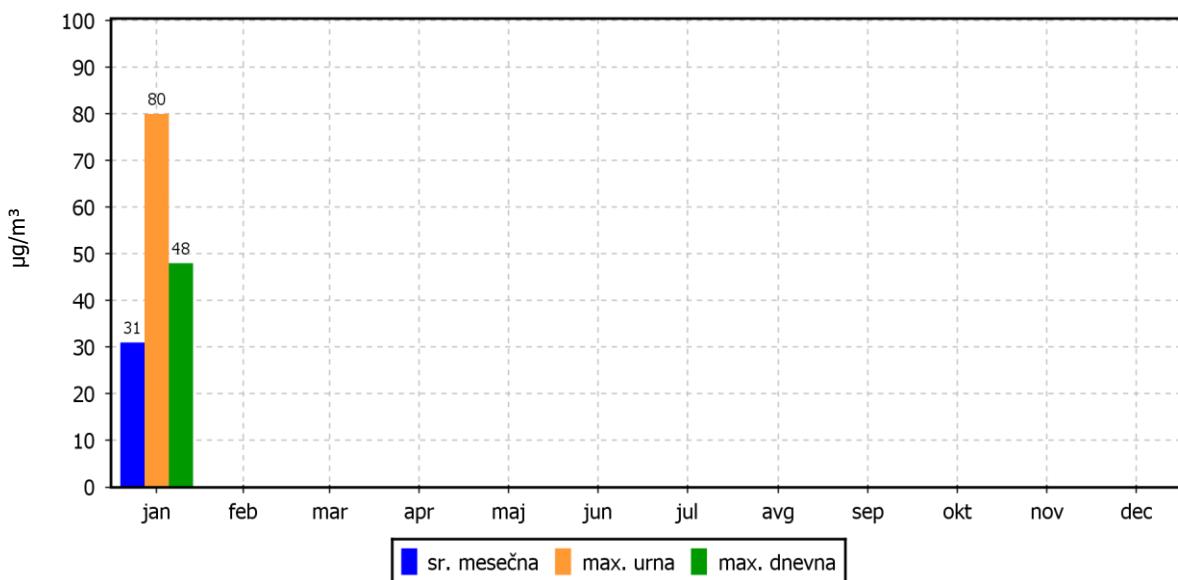**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

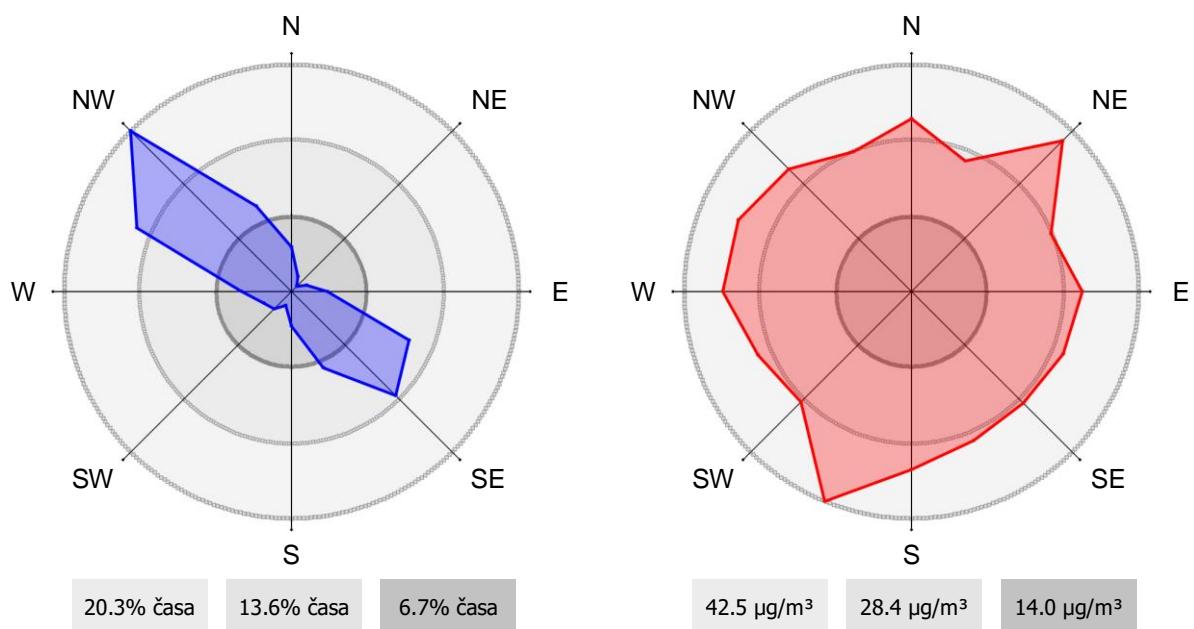

### 3.3 METEOROLOŠKE MERITVE

#### 3.3.1 Pregled temperature

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019

##### TEMPERATURA


Razpoložljivih polurnih podatkov	1488	100%
Maksimalna urna vrednost	11 °C	14.01.2019 13:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	7 °C	17.01.2019
Minimalna urna vrednost	-11 °C	26.01.2019 04:00:00
Minimalna dnevna vrednost	-6 °C	26.01.2019
Srednja vrednost v obdobju	0 °C	

TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min	Čas. interval - URA	Čas. interval - DAN			
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	899	60	445	60	19	61
0.0 do 3.0 °C	385	26	197	26	8	26
3.0 do 6.0 °C	70	5	36	5	3	10
6.0 do 9.0 °C	111	7	55	7	1	3
9.0 do 12.0 °C	23	2	11	1	0	0
12.0 do 15.0 °C	0	0	0	0	0	0
15.0 do 18.0 °C	0	0	0	0	0	0
18.0 do 21.0 °C	0	0	0	0	0	0
21.0 do 24.0 °C	0	0	0	0	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
Skupaj	1488	100	744	100	31	100

**URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

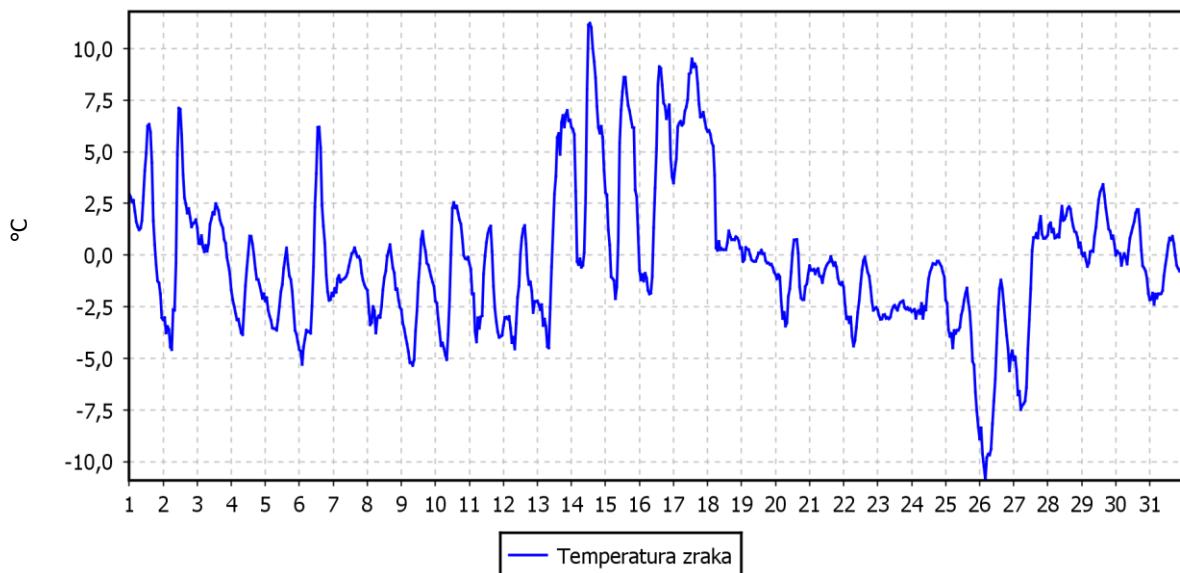**TEMPERATURA ZRAKA**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.01.2020

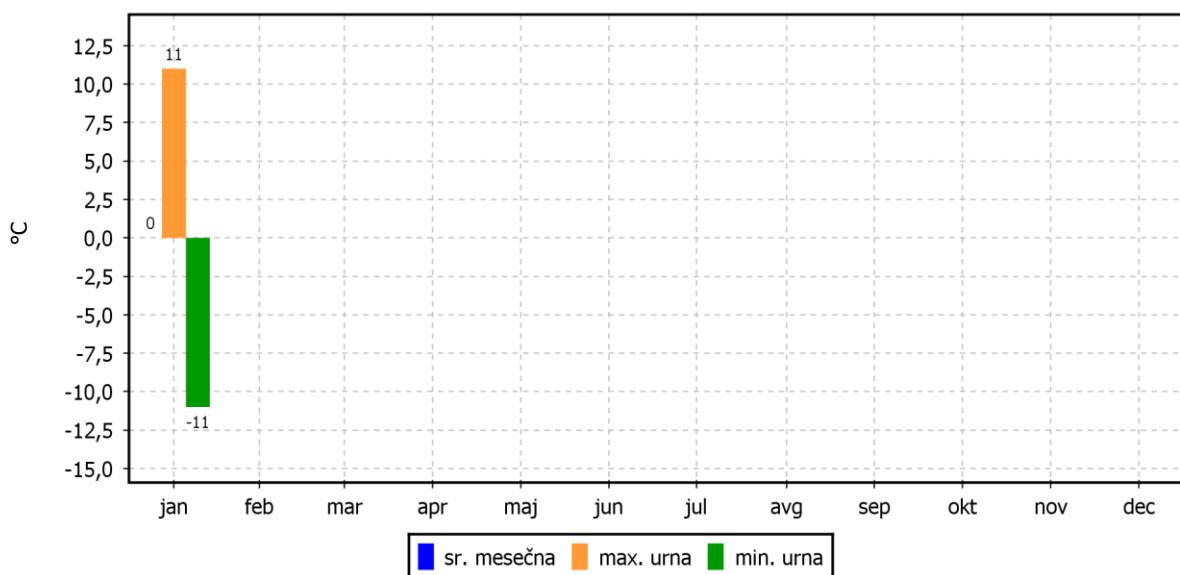

### 3.3.2 Pregled hitrosti in smeri vetra

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2019 do 01.02.2019


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1488	100%
Maksimalna urna hitrost:	7 m/s	02.01.2019 12:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	01.01.2019 04:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%o											
N	0	6	14	10	19	4	3	3	0	0	0	59	40
NNE	0	7	2	7	4	1	1	0	0	0	0	22	15
NE	1	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	10	7
ENE	0	4	10	6	2	0	0	0	0	0	0	22	15
E	0	8	10	21	6	2	1	0	0	0	0	48	32
ESE	0	7	16	39	60	40	6	1	0	0	0	169	114
SE	0	14	33	22	57	38	22	10	0	0	0	196	132
SSE	0	13	15	24	28	15	15	0	0	0	0	110	74
S	0	11	11	14	7	3	0	0	0	0	0	46	31
SSW	0	5	7	4	3	0	1	0	0	0	0	20	13
SW	0	8	10	4	5	2	3	1	0	0	0	33	22
WSW	0	10	6	10	4	3	4	3	0	0	0	40	27
W	0	5	16	19	13	7	2	3	1	0	0	66	44
WNW	0	10	26	53	68	27	24	14	0	0	0	222	149
NW	0	6	26	84	102	30	16	33	5	0	0	302	203
NNW	0	7	15	31	32	13	8	12	5	0	0	123	83
SKUPAJ	1	125	220	349	411	185	106	80	11	0	0	1488	1000

**URNE VREDNOSTI - Hitrost veta**


AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

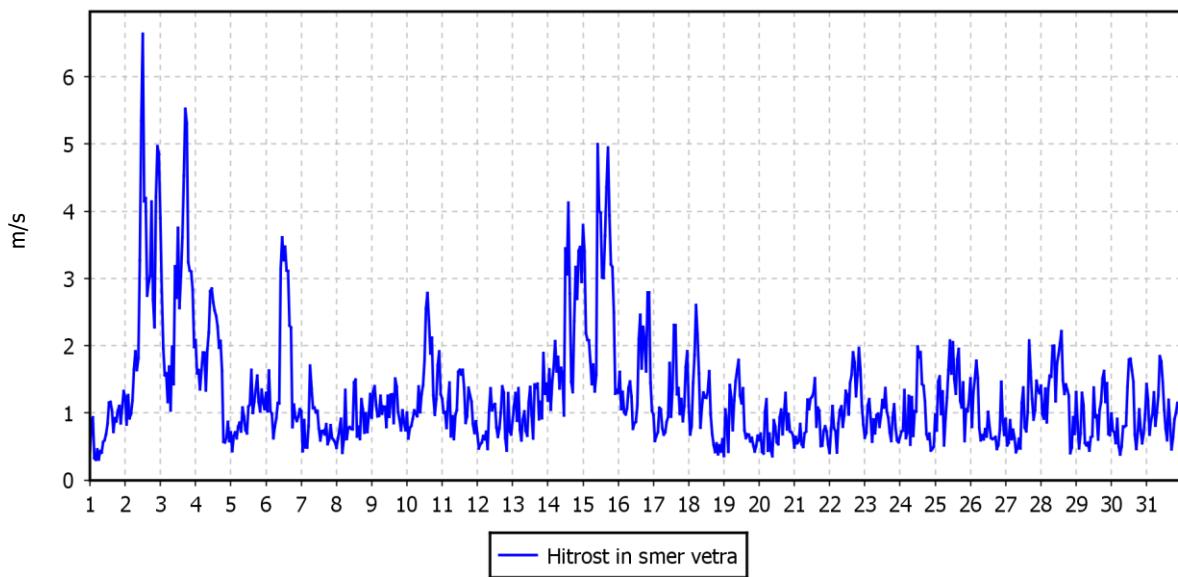**ROŽA VETROV**

AMP Medvode

01.01.2019 do 01.02.2019

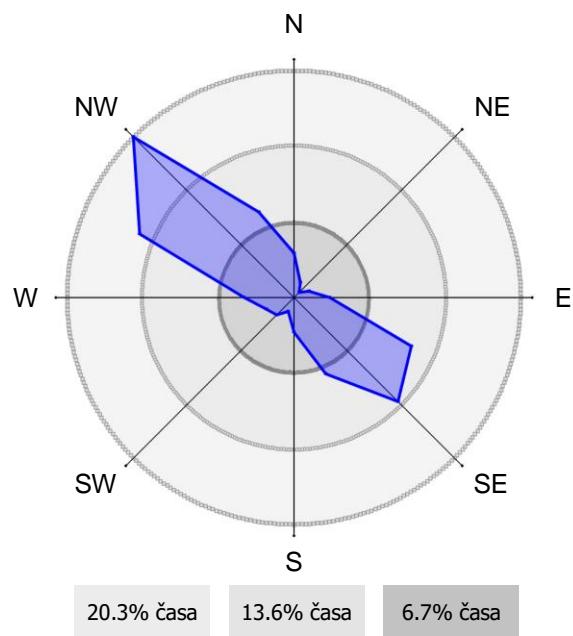



## 4 ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka občine Medvode na lokaciji avtomatske merilne postaje Medvode. Merilna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.

V poročilu so za mesec januar 2019 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre benzena, toluena, M&P ksilena, etilbenzena, O-ksilena in PM<sub>10</sub> ter njihova statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v januarju 2019 na tej lokaciji. V tem mesecu je bilo izmerjenih 95,6 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij PAH in prašnih delcev v zunanjem zraku.

Maksimalna urna koncentracija **benzena** je znašala 44,9 µg/m<sup>3</sup> in se je pojavila dne 24.01.2019 ob 13:00 ter predstavlja enkraten dogodek. Povprečna vrednost v tem mesecu je bila 3,2 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz zahoda. Največji deleži so iz smeri W, SSW, SE in NE.

Maksimalna urna koncentracija **toluena** je znašala 169,1 µg/m<sup>3</sup> in se je pojavila 17.01.2019 ob 4:00. Srednja mesečna koncentracija je znašala 9,1 µg/m<sup>3</sup>. Koncentracija nad 100 µg/m<sup>3</sup> se je pojavila 5-krat v tem mesecu. Kljub temu pa so se koncentracije najpogosteje pojavljale v intervalu med 0 in 2 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz jugo-vzhoda. Največji deleži so iz smeri ESE.

Maksimalna urna koncentracija **M & P ksilena** je znašala 27,7 µg/m<sup>3</sup>, ki se je pojavila 17.01.2019 ob 10:00. Koncentracije večje kot 10 µg/m<sup>3</sup> so se pojavile še 2-krat v tem mesecu. Srednja mesečna koncentracija je znašala 1,0 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz jugo-vzhoda in jugo-zahoda. Največji deleži so iz smeri SW in SE.

Maksimalna urna koncentracija **etilbenzena** je znašala 40,7 µg/m<sup>3</sup> in se je pojavila 24.01.2019 ob 13:00. Srednja mesečna koncentracija je znašala 0,8 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz jugo-vzhoda. Največji deleži so iz smeri SE.

Maksimalna urna koncentracija **O ksilena** je znašala 5,9 µg/m<sup>3</sup>, ki se je pojavila 17.01.2019 ob 11:00 in predstavlja enkraten dogodek. Srednja mesečna koncentracija je znašala 0,4 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz jugo-vzhoda in severo-zahoda. Največji deleži so iz smeri SE in SW.

Dnevna mejna vrednost (50 µg/m<sup>3</sup>) **PM<sub>10</sub>** delcev v merjenem obdobju ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM<sub>10</sub> je znašala 80 µg/m<sup>3</sup> in se je pojavila dne 27.01.2019 ob 1:00. Srednja mesečna koncentracija je znašala 31 µg/m<sup>3</sup>. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM<sub>10</sub> je prišlo v največji meri iz severo-vzhoda in jugo-zahoda. Največji deleži so iz smeri NE in SSW.

Temperatura zunanjega zraka je bila precej topla za januarski mesec in se je gibala okrog 0°C. Maksimalna vrednost se je pojavila dne 14.1.2019 ob 13:00, ko je dosegla temperaturo 11°C. Najnižja vrednost -11°C, pa se je pojavila dne 26.02.2019 ob 4:00. Januar je bil mesec z zelo malo padavinami, obdobje padavin je bilo le 18.01 in 19.01 (skupaj 130 mm) ter 28.01 in 29.01 (skupaj 23 mm) (vir ARSO). Odsotnost padavin je imelo posledico tudi v malenkost večjih koncentracij izmerjenih prašnih delcev v zunanjem zraku. Veter je v januarju dosegel do 7 m/s dne 2.1.2019, v večini časa pa je pihal s hitrostjo 1 m/s. Večji sunki vetra so se pojavili v času med 2. in 4.01 ter med 14. in 16.01.2019. Veter je večinoma pihal iz jugo-vzhodne in severo-zahodne smeri, predvsem iz smeri NW in SE.